



消防用ホース購入

実施設計書

物 品 番 号 警防備第6号

納 入 場 所 兵庫県西脇市野村町1796番地の502 (北はりま消防本部)

業 務 概 要 消防用ホースの購入

北はりま消防組合

消防用ホース購入仕様書

北はりま消防組合（以下「組合」という。）が購入する消防用ホースについて、必要な事項を次のとおり定める。

1 品名及び数量

- (1) 消防用ホース 65 mm 36本
- (2) 消防用ホース 50 mm 18本

2 納入場所

兵庫県西脇市野村町1796番地の502（北はりま消防本部）

3 納入期限

令和8年12月18日（金）まで

4 条件

- (1) 消防用ホースは、日本消防ホース工業会に加盟しているメーカーの製品であること。
- (2) 消防用ホースは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第22号）に適合し日本消防検定協会の行う型式適合評価に合格した製品とすること。
- (3) 消防用ホースに、使用する結合金具は、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第23号）に適合し、日本消防検定協会の行う型式適合評価に合格した製品とすること。
- (4) 納入前6か月以内に、製造された新規製品であること。

5 仕様

消防用ホースは、次の規格及び性能を有する製品又は同等品以上とすること。

なお、同等品以上で応札する場合は、必ず質問期間中に仕様が確認できる資料を添付して質問すること。

(1) 消防用ホース 65 mm

- ア 帝国繊維株式会社キンパイホース「NewマイティーA〈aya〉」
- イ 芦森工業株式会社ジェットホース「Dライトエースα」
- ウ 株式会社初田製作所「YOKOIPRO STH16」
- エ 桜ホース株式会社「スーパーロケット16シグマXアドバンス」

(2) 消防用ホース 50 mm

- ア 帝国繊維株式会社キンパイホース「NewプロファイターA」
- イ 芦森工業株式会社ジェットホース「Dアタックエース」
- ウ 株式会社初田製作「YOKOIPRO AR16」
- エ 桜ホース株式会社「スーパーロケット16バリアライン」

(3) 使用圧力

1. 6 MP a

(4) 長さ

ア 消防用ホース 65 mm 20 m

イ 消防用ホース 50 mm 20 m

(5) ホース結合金具

軽合金製差込式リング締めとし、保護布及びホース保護リングを取り付けること。

なお、屋内進入、夜間活動時において結合金具が視認できるように、蓄光式の保護リング又は蓄光マーク等を用いること。

(6) ホース指定色

ア 消防用ホース 65 mm イエロー

イ 消防用ホース 50 mm レッド

(7) 保護布の長さ及び色

ア 保護布の長さは、次のとおりとする。

(ア) 消防用ホース 65 mm 40 cmまで

(イ) 消防用ホース 50 mm 40 cmまで

イ 保護布の色は、次のとおりとする。

(ア) 消防用ホース 65 mm オレンジ

(イ) 消防用ホース 50 mm ブルー

(8) 文字記入

メス金具側のジャケット表裏両面に「北はりま消防組合」、保護布に購入年度及び管理番号を黒文字で表示する。

なお、塗料については、耐水性があり、容易に劣化しないものとし、事前に消防本部担当者と打合せを行うこと。

文字記入の詳細は、別図「ホース文字記入例」及び別紙「購入ホース内訳表」のとおりとする。

(9) 動産保険

各ホースには次の年数を動産保険付きとし、訓練又は火災現場で破損した場合は、各消防用ホースを1回新品に交換補充すること。この際、破損した消防用ホースと同じ文字入れをすること。

ア 消防用ホース 65 mm 1年間

イ 消防用ホース 50 mm 2年間

納入に際し、動産保険期間、動産保険番号及び保険の対象となる条件を記載した保険証書を発行すること。

6 検査及び引渡し


- (1) 本製品は、納入場所において当組合担当者が検査を行い、検査に合格した後引渡しを受ける。
- (2) 検査時において指摘箇所があった場合でも、納入期限までに補修、調整が行えるように、納入は十分余裕日数をもった時期とすること。

7 その他


- (1) 納入物品に係る運送費及びその他の経費は、全て契約業者の負担とすること。
- (2) この仕様に疑義が生じた場合、又は記載のない細部事項若しくは軽微な変更については、当組合担当者と協議の上、決定すること。

ホース文字記入例

ホース表側

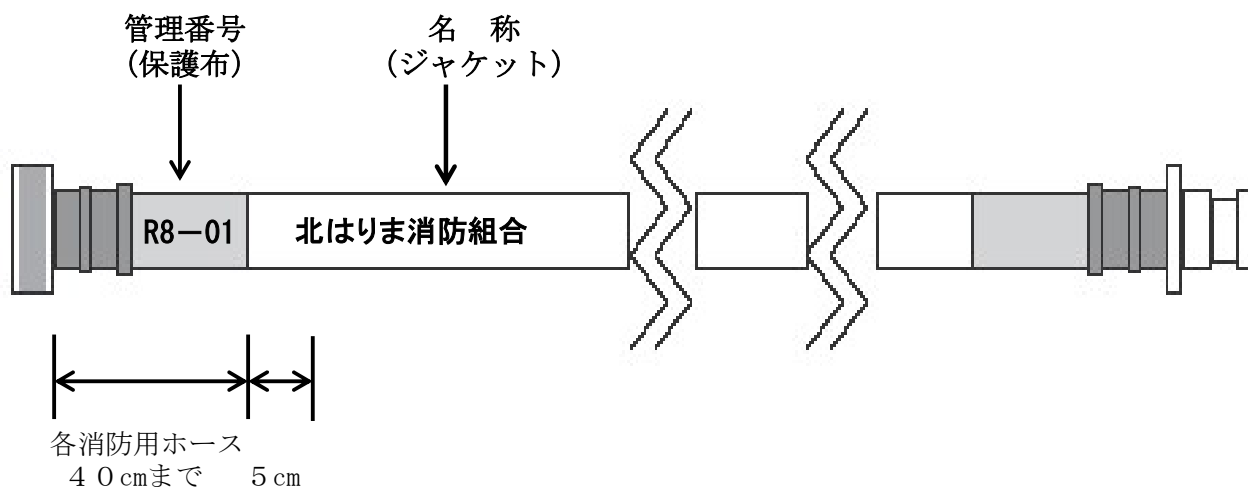

ホース裏側

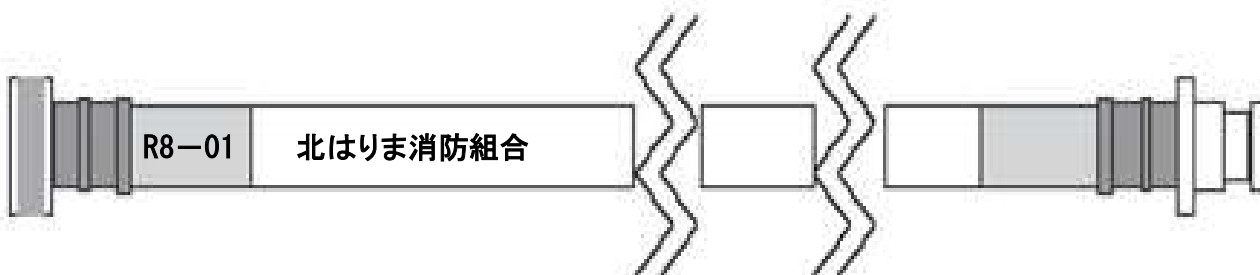

- 1 文字体
角ゴシック
- 2 文字色
黒文字
- 3 記入文字
 - (1) 管理番号「R 8 - ●●」(位置：保護布)
 - (2) 名称「北はりま消防組合」(位置：ジャケット)
- 4 文字サイズ
5 cm × 4 cmで統一すること(1文字当たり)。

購入ホース内訳表

品目	ホース指定色	保護布色	数量	記入文字内容
65mm	イエロー	オレンジ	36本	管理番号 「R8-01」～「R8-36」 名 称 「北はりま消防組合」
50mm	レッド	ブルー	18本	管理番号 「R8-01」～「R8-18」 名 称 「北はりま消防組合」