

広報

きたはりま 119

<http://www.kitaharima119.net>

災害のない明るいまちづくり

vol. 21



(左：けんとくん 右：ゆいとくん)



北はりま消防組合「組合章」

令和4年上半期 火災・救急・救助件数 (1/1~6/30)

	西脇市	加西市	加東市	多可町	中国道	管 外	合 計
火災	12	24	18	2	0	0	56
救急	1,024	1,044	934	439	6	1	3,448
救助	13	21	13	6	0	0	53

消防長あしらい

皆様には、日頃から消防行政に対して、格別のご理解とご協力を賜り、心から感謝を申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症への対応も3年目に入りましたが、感染者数は増減を繰り返す、依然として収束の見通しが立たない状況が続いています。

国内での感染拡大以降、社会情勢や生活様式も大きく変化し、皆様の暮らしの中で、様々な不安を感じることも多いかと思えます。

このような中、北はりま消防では、職場における感染防止対策を徹底し、消防・救急体制を維持するとともに、感染防止資器材の充実に努めてまいりました。

また、昨年11月には、西脇消防署多可出張所が新庁舎での業務を開始し、組合の長期的な展望に立った拠点整備に一つの区切りを迎えるとともに、管内において均一な消防サービスを提供できる体制が整ったところです。



組合発足から12年目を迎え、組織として成熟期に向かわなければならぬ時期にあります。引き続き関係機関と連携しながら、消防体制のより一層の効率化と充実強化に努め、職員一丸となって皆様の期待と信頼に応えてまいりますので、今後とも北はりま消防組合の運営にご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



北はりま消防組合
消防長 東田 幸策

令和4年度 予算の状況

予算総額 2,395,391千円

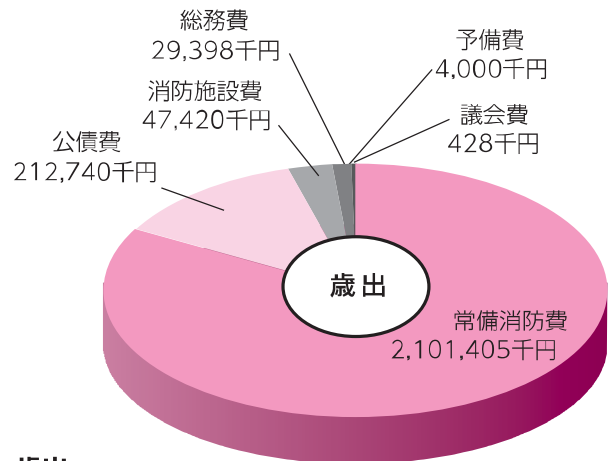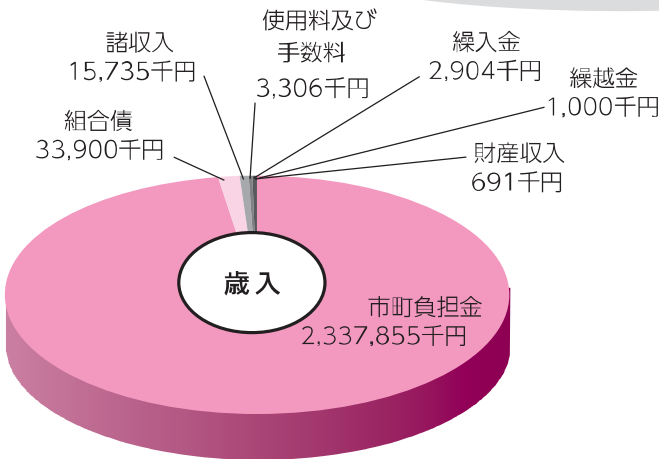

歳入

款	内容	金額
市町負担金	組合を構成する市町からの負担金	2,337,855千円
使用料及び手数料	消防検査等の手数料	3,306千円
財産収入	基金の運用利子	691千円
繰入金	消防施設整備基金の繰入金	2,904千円
繰越金	前年度の繰越金	1,000千円
諸収入	その他の収入	15,735千円
組合債	消防施設整備のための借入金	33,900千円

歳出

款(目)	内容	金額
議会費	組合議会の運営活動費用	428千円
総務費	組合全体の事務管理費用	29,398千円
消防費 (常備消防費)	消防業務に係る費用 (人件費含む)	2,101,405千円
消防費 (消防施設費)	消防施設の整備費用	47,420千円
公債費	借入金の返済費用	212,740千円
予備費	臨時の支出に備えておく費用	4,000千円

令和3年度 情報公開条例及び個人情報保護条例の施行状況

北はりま消防組合では、より開かれた組合行政の推進を目指して、保有している行政情報について、閲覧や写しの交付を請求できる情報公開制度を実施しています。

また、より公正で信頼される組合行政の推進を目指し、組合で保有している個人情報について取扱いのルールを定めるとともに、開示、訂正等を請求できる個人情報保護制度を実施しています。

この2つの制度の令和3年度の実施状況を次のとおり公表します。

令和3年度情報公開の開示実施状況

実施機関	開示請求件数	全部開示	一部開示	不開示	不存在	取下げ	審査請求
管理者	1件	0件	1件	0件	0件	0件	0件


令和3年度個人情報の開示実施状況

実施機関	開示請求件数	全部開示	一部開示	不開示	不存在	取下げ	審査請求
管理者	2件	0件	2件	0件	0件	0件	0件

令和4年上半期出火原因別火災状況

(1月1日～6月30日迄)

ワースト

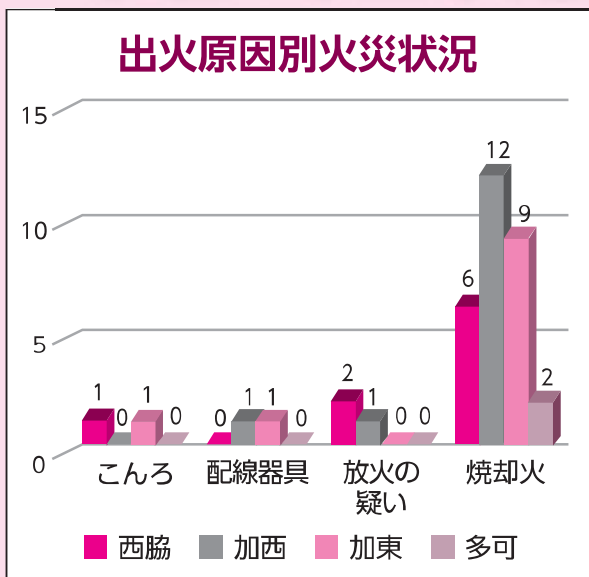

令和4年上半期火災ランキング

- 第1位 焼却火 29件
- 第2位 放火の疑い 3件
- 第3位 配線器具 2件
- 第3位 こんろ 2件

火元から離れないで!!



令和4年上半期の火災件数は56件となっており、主な出火原因は焼却火29件、放火の疑い3件、配線器具2件、こんろ2件の順となっています。

過去の上半期の主な出火原因


	焼却火	放火・放火の疑い	ストーブ	たばこ	こんろ
R3	21			1	1
R2	26	2	2	3	
R元	20		1	1	2
H30	19	2	3	1	1
H29	28	3	4	2	

過去5年間の主な出火原因を比べてみても、焼却火などからの出火件数が格段に多く、北はりま消防組合管内の火災原因の特徴となっています。

焼却火から建物に燃え移った事例や着衣に着火し亡くなられた事例もあります。

また、ゴミ焼きなどの禁止行為による苦情も多く寄せられています。

みなさんで気持ち良く暮らせる安全で安心なまちづくりを目指しましょう。



セルフスタンドで、顧客自らがガソリンや軽油を携行缶に注油する行為は法律で認められていません。そうした中、令和4年4月、三重県のセルフスタンドでガソリンを携行缶に注油する行為による火災が発生しました。幸いにも、従業員が消火器で早期に火を消し止め、大事故には至りませんでした。少しでも対応が遅れたら大惨事に見舞われた可能性もありました。

農繁期等でガソリン等を携行缶で購入する方も多くあると思いますが、携行缶への注油はセルフスタンドにおいても従業員に依頼し、顧客自らの注油行為はしないよう注意してください。

また、管轄する消防本部によると、この火災の原因は「静電気によるもの」とのことでした。

ガソリンは気温がマイナス40度でも気化します。常温でも常に可燃性のガスが発生しているので、静電気のような小さな“火源”でも爆発的に燃焼するという性質を持っています。

セルフスタンドで自動車に給油する行為は日常的にされていると思いますが、必ず静電気除去シートに触れてから行ってください。



静電気除去シートはじめにタッチ



多可3出張所警防錬成会

令和4年3月24日（木）西脇消防署多可出張所において、多可3出張所警防錬成会を実施しました。

消防活動の安全性と迅速性を競い合うことで、消防隊の連携強化と各隊員の技術の向上を図ることができました。これからも訓練を重ね、組織力の強化に努めていきます。



はしごによる高所への進入

子どものための救命教室



給油ポンプを用いた心臓の動きの説明を聞く児童

令和4年6月10日（金）加西市立西在田小学校において子どものための救命教室を開催しました。一、二年生の児童21名がいのちについて話し合いを行い、心臓の動きを学び、クッションを用いた胸骨圧迫を体験しました。

受講した子どもたちは給油ポンプを用いた心臓の動きに興味津々、みんな上手に胸骨圧迫を実施できました。

「子どものための救命教室」は未就学時及び小学校低学年のために救急心肺蘇生法を学ぶプログラムです。お問い合わせは加西消防署までお願いします。

「東条湖おもちゃ王国」警防調査

令和4年6月2日（木）新型コロナウイルスに伴う行動制限が緩和に向かいつつある中、夏休みシーズンを前に加東消防署東条出張所と「東条湖おもちゃ王国」で警防調査を実施しました。

調査対象はローラーコースター型遊具施設で、緊急停止事故を想定し、はしご車による救出可能箇所などを確認しました。今回、調査を実施したことで、消防隊と施設職員との災害対応に必要な連携体制が緊密なものとなりました。

今後も双方の協力のもと、来場者の安心・安全を守るよう努めていきます。



はしご車による高所からの救出訓練



令和4年度危険物安全週間推進標語
「一連の 確かな所作で 無災害」

水防訓練

令和4年6月1日(水)及び2日(木)に西脇消防署において水防訓練を実施しました。

西脇消防署では毎年水防訓練を実施しており、各工法の再確認を行う良い機会となりました。

梅雨や台風の時期を迎え、水害の発生する可能性が高まるため、今後も繰り返し訓練を実施し、有事の際に備えます。



積み土のう工法

加西市消防団 部長・新入団員訓練



ポンプ取扱要領訓練



訓練礼式

令和4年6月5日(日)「加西市消防団部長・新入団員訓練」が開催され、加西消防署から指導員として消防署長含め17名が参加しました。

この訓練は、消防団員としての自覚と厳正な規律、知識及び技術を身につけ、有事の際に即応できる能力を養うことを目的に、毎年開催されています。

今年度は、新入団員及び部長の訓練礼式、水防訓練、機関員講習の4つに分けて実施され、加西消防署の職員が各担当に別れて指導を行いました。

指導に当たる職員はもとより、消防団の方々も熱心に訓練に取り組み、地域防災力の向上に繋がるものとなりました。

消防活動にご協力していただいた方々に感謝状を贈呈しました

令和4年2月13日(日)加東市内の3階建て共同住宅で発生した建物火災において、子供連れの男性が現場付近を散歩中に火災を発見し、通りがかったバイクの男性に119番通報を依頼した後、居住者の避難誘導を実施していただきました。

また、現場付近に居合わせた男性2名が、現場付近の消火栓を使用して、早期に消し止めていただき、被害を最小限に止めることができました。


この3名の勇気ある行動をたたえ、被害を最小限に抑えることができたことに対して、加東消防署長が感謝状を贈呈しました。



右から避難誘導を呼び掛けた前田様
初期消火を行った中井様と飯束様

『コロナ感染症防止と熱中症予防』


マスクを着用することによって熱がこもりやすくなるなど、熱中症のリスクが高まります。新型コロナウイルス感染症の予防と合わせて、熱中症への対策を行うことが大切です。



熱中症を防ぐために

マスクをはずしましょう

ウイルス感染対策は忘れずに！



屋外で人と2m以上(十分な距離)離れている時

十分な距離

マスクを着用すると熱中症になりそう…

〔マスク着用時は〕

激しい運動は避けましょう

のどが渇いていなくても

こまめに水分補給をしましょう

気温・湿度が高い時は特に注意しましょう

- ・人との距離が保てる時は、マスクを外す時間を増やしましょう！
- ・マスクを着用することで、水分補給を忘れがちになったり、のどの渇きを感じにくくなるため、こまめに水分補給を行いましょう！
- ・気温・湿度が高い時は特に注意しましょう！

暑さを避け、水分を摂るなどの「熱中症予防」と、マスク、換気などの「新しい生活様式」を両立させましょう。

『もし熱中症になったら…』

● 涼しい場所へ

エアコンが効いている室内や風通しのよい日陰など、涼しい場所へ避難させる



● からだを冷やす

衣服をゆるめ、からだを冷やす(特に、首の周り、脇の下、足の付け根など)



● 水分補給

水分・塩分、スポーツドリンクなどを補給する



自力で水が飲めない、意識がない場合は、すぐに救急車を呼びましょう！

令和3年5月～9月熱中症搬送状況

月別	5月	6月	7月	8月	9月	合計
搬送人員	4人	14人	48人	36人	6人	108人
割合	4%	13%	44%	33%	6%	100%

程度別	軽症	中等症	重症	死亡	合計
搬送人員	76人	29人	3人	0人	108人
屋内	24人	15人	0人	0人	39人
屋外	52人	14人	3人	0人	69人

救急隊員手記

「一人でも多くの命を助けるために」

救急隊員 Y・S

私が、消防士として働き始めて間もないある日の夜、「剣道を指導中の先生が、過呼吸のような症状」との内容で、救急要請がありました。私は救急隊員として出場し、現場に到着すると、中学生と思われる生徒がとても慌てた表情で私たち救急隊を案内してくれました。後をついていくと、剣道場に横たわる40歳くらいの男性に生徒が心肺蘇生を実施しており、「早くこっちに来て」「先生を助けて」と他の生徒たちの声も飛び交いました。

確認すると先生の心臓は止まり、呼吸もない状態。私はすぐさま心肺蘇生を開始、AEDを装着。波形は電気ショックが必要な心電図波形を示し、直ちに1回目の電気ショックを実施しましたが、心臓の動きは戻りませんでした。

私たち救急隊は、すぐに救急車に収容し搬送を開始、「先生を絶対に助けてほしい」「先生、頑張ってください。」と心の中で叫びながら搬送中も処置を継続する中、2回目の電気ショックを実施すると、先程まで止まっていた心臓は動き出し、呼吸も戻り、心拍が再開した状態で医療機関に引き継

ぐことができました。

先生は数日後、無事退院され、後遺症もなく仕事に復帰されたと聞きました。本当に良かったと感じるとともに、近くにいた生徒たちが正しい心肺蘇生をしてくれたからこそ助かったんだなと思いました。

もし、あなたの目の前で大切な人が倒れ意識も呼吸もなかったとき、あなたなら勇気をもって行動できますか？救急隊が現場に到着するまでの間、何もしなければその人の社会復帰の可能性は著しく低下します。心肺蘇生法など、あなたの勇気ある行動が大切な人を救うことにつながるのです。

私は今回の経験から、勇気ある生徒たちの行動を誰もが実施することができるように、もっともっと助かる人が増えると思いました。

私は、一人でも多くの人を助けるため、自分自身のスキルアップはもちろんのこと、心肺蘇生などの応急手当を一人でも多くの方に知っていただくために、救命講習で訴えていきたいと強く思いました。



住宅用火災警報器

～10年をめどに取り替えましょう～




今まで見守ってくれてありがとう。
でも、そろそろ、お別れの時期なんです。

住宅用火災警報器は、新築住宅が平成18年6月1日から、
既存住宅は平成23年6月1日から設置が義務付けられています。

多くのお宅の住宅用火災警報器が、間もなく交換の時期
を迎えます。

いざという時にしっかり機能するように、住宅用火災警報
器は10年をめどに交換しましょう。

また、取替えの時には、連動型の警報器の設置をお勧めし
ます。

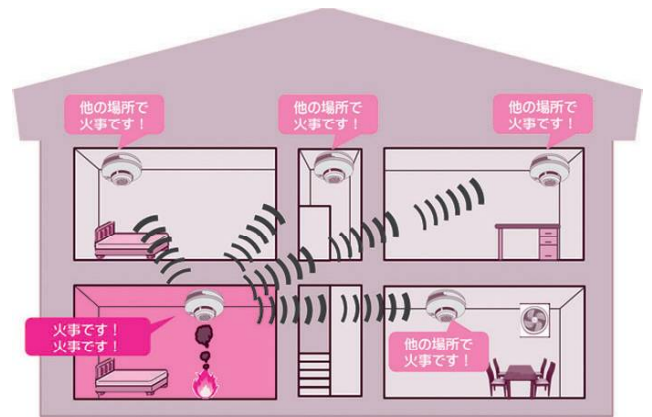

連動型住宅用火災警報器のイメージ

住宅用火災警報器 Q & A

問: 10年を過ぎても電池だけ変えればいいのか?

答: 電池を交換しても、センサー類に寿命がきているかもしれません。センサー類を含めての機器寿命が10年です。

北はりま消防組合では住宅用火災警報器の設置や取替え
を推進するため、様々な取組を行っています。

街角で見かけた際には気軽に立ち寄っていただき、また、
設置率調査で職員がご家庭に訪問したときはご協力をお願い
します。



多可町図書館まつり



戸別訪問による設置率調査

消防車・救急車の要請は局番なしの119番!

「119番」は、消防車・救急車を要請する専用電話です。
通報の際は、あわてず落ち着いて、わかる範囲で質問に教えてください。

〈新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ〉

・24時間対応 (平日・土日祝祭日)

兵庫県新型コロナ健康相談コールセンター 078-362-9980

・平日 9:00～17:30

加東健康福祉事務所 0795-42-9436

消防テレホンサービス

[病院案内利用時間] 平日/17:30～翌朝8:30
土曜日・休日/9:00～翌朝8:30

※医療機関を受診する際は、行かれる前に必ず医療機関へ電話確認をお願いします。

災害案内 0795-48-0143

病院案内 0795-48-0147

がんばれ!
しょうちゃん
きゅうちゃん
その13



わが家の 消防士



家族からのメッセージも載せてるよ!

大好きな消防車
たくさん見られてよかったね



わが家の 消防士 大募集!!

あなたのお子様も消防士や救命士になって写真を撮ってみませんか?
北はりま消防本部には約100センチサイズの活動服や救命士服があります。気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先
警防部警防課 (平日 9:00~17:00)
電話:0795-27-8123
E-mail:fd_keibo@kitaharima119.net

- ### 花火を安全に遊ぶポイント
- 1 気象条件を考え、風の強いときは花火をしない。
 - 2 燃えやすいものがなく、広くて安全な場所を選ぶ。
 - 3 子供だけでなく大人と一緒に遊ぶ。
 - 4 説明書をよく読み、注意事項を必ず守る。
 - 5 水バケツを用意し、遊び終わった花火は必ず水につける。
- 決められた約束は必ず守って安全に遊びましょう。



意外と身近に「危険物」

私たちの身の周りには様々な危険物があります。

中でも新型コロナウイルス感染防止対策で使っている消毒用アルコール。扱い方を間違えると、火災につながる危険性があることを知っていますか? 安全な暮らしのために消毒用アルコールについて知っておくべきポイントをまとめました。

- アルコールの濃度が60%以上の製品は、消防法で定める危険物に当たります。容器に「第四類・アルコール類」と書かれていたら危険物です。容器の表示を要チェック!
- 消毒用アルコールは蒸発しやすく、蒸気は引火するおそれがあるため、コンロや喫煙など火気の近くで使うのは大変危険です。火気のない場所で使いましょう。また、直射日光を避けた場所に保管しましょう。
- 消毒用アルコールの詰め替えをする時は、蒸気が滞留する可能性があるため、換気ができる場所で行いましょう。