



消防用ホース購入

実施設計書

物 品 番 号 警防備第9号

納 入 場 所 兵庫県西脇市野村町1796番地の502 (北はりま消防本部)

業 務 概 要 消防用ホースの購入

北はりま消防組合

内 訳				概 要
	実施	今回変更	増減額	消防用ホース
設計額 (内消費税)	円	円	円	消防用ホース 6 5 mm 2 3 本
	()	()	()	消防用ホース 6 5 mm (アラミド製) 6 本
				消防用ホース 5 0 mm (アラミド製) 2 5 本
請負額 (内消費税)	円	円	円	
	()	()	()	
執行方法		納入期限	令和 7 年 1 月 2 4 日まで	
(起工理由)				
消防用ホースは、消火活動等により損傷しており、使用可能な消防用ホースが不足しているため購入する。				

内訳明細書

番号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金額 (円)	備 考
1	消防用ホース	6 5 mm	23	本			
2	消防用ホース	6 5 mm (アラミド製)	6	本			
3	消防用ホース	5 0 mm (アラミド製)	25	本			
	小 計						
	消費税	10%					
	合計 (小計+消費税)						

消防用ホース購入仕様書

北はりま消防本部（以下「消防本部」という。）が購入する消防用ホースについて、必要な事項を次のとおり定める。

1 品名及び数量

- | | |
|-------------------------|-----|
| (1) 消防用ホース 65 mm | 23本 |
| (2) 消防用ホース 65 mm（アラミド製） | 6本 |
| (3) 消防用ホース 50 mm（アラミド製） | 25本 |

2 納入場所

兵庫県西脇市野村町1796番地の502（北はりま消防本部）

3 納入期限

令和7年1月24日（金）まで

4 条件

- (1) 消防用ホースは、日本消防ホース工業会に加盟しているメーカーの製品であること。
- (2) 消防用ホースは、消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第22号）に適合し日本消防検定協会の行う型式適合評価に合格した製品とすること。
- (3) 消防用ホースに、使用する結合金具は、消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成25年総務省令第23号）に適合し、日本消防検定協会の行う型式適合評価に合格した製品とすること。
- (4) 納入前6か月以内に、製造された新規製品であること。

5 仕様

消防用ホースは、次の規格及び性能を有する製品又は同等品以上とすること。また、同等品以上で応札する場合は、必ず質問期間中に仕様が確認できる資料を添付して質問すること。

(1) 消防用ホース 65 mm 品目

- ア 帝国繊維株式会社キンパイホース「NewマイティーA〈aya〉」
- イ 芦森工業株式会社ジェットホース「Dライトエース」
- ウ 株式会社初田製作所「YOKOIPRO STH16」
- エ 桜ホース株式会社「スーパーロケットアドバンス16シグマX」

(2) 消防用ホース 65 mm（アラミド製）品目

- ア 帝国繊維株式会社キンパイホース「プロファイターA」
- イ 芦森工業株式会社ジェットホース「Dアタックエース」
- ウ 株式会社初田製作「YOKOIPRO AR16」
- エ 桜ホース株式会社「スーパーロケット16バリアライン」

(3) 50mmホース（アラミド製）品目

- ア 帝国繊維株式会社キンパイホース「プロファイターA」
- イ 芦森工業株式会社ジェットホース「Dアタックエース」
- ウ 株式会社初田製作所「YOKOIPRO AR16」
- エ 桜ホース株式会社「スーパーロケット16バリアライン」

(4) 使用圧力

1. 6MPa

(5) 長さ

20m

(6) ホース結合金具

軽合金製差込式リング締めとし、保護布及びホース保護リングを取り付けること。

なお、屋内進入、夜間活動時において結合金具が視認できるように、蓄光式の保護リング又は蓄光マーク等を用いること。

(7) ホース指定色

- | | |
|---------------------|------|
| ア 消防用ホース65mm | イエロー |
| イ 消防用ホース65mm（アラミド製） | イエロー |
| ウ 消防用ホース50mm（アラミド製） | レッド |

(8) 保護布の長さ及び色

ア 保護布の長さは、次のとおりとする。

- | | |
|-----------------------|--------|
| (ア) 消防用ホース65mm | 40cmまで |
| (イ) 消防用ホース65mm（アラミド製） | 40cmまで |
| (ウ) 消防用ホース50mm（アラミド製） | 40cmまで |

イ 保護布の色は、次のとおりとする。

- | | |
|-----------------------|------|
| (ア) 消防用ホース65mm | オレンジ |
| (イ) 消防用ホース65mm（アラミド製） | オレンジ |
| (ウ) 消防用ホース50mm（アラミド製） | ブルー |

(9) 文字記入

メス金具側のジャケット表裏両面に「北はりま消防組合」、保護布に購入年度及び管理番号を黒文字で表示する。

なお、塗料については、耐水性があり、容易に劣化しないものとし、事前に消防本部担当者と打合せを行うこと。

文字記入の詳細については、別図「ホース文字記入例」及び別紙「購入ホース内訳表」のとおりとする。

6 検査及び引渡し

- (1) 本製品は、納入場所において消防本部担当者が検査を行い、検査に合格した後引渡し

を受ける。

- (2) 検査時において指摘箇所があった場合でも、納入期限までに補修、調整が行えるように、納入は十分余裕日数をもった時期とすること。

7 保証期間


本製品の保証期間は、納入完了の日から起算して12か月とし、この期間において材質、組立て等の不良による故障・破損等の欠陥を認めたときは無償にて修理すること（部品代金を含む。）。ただし、メーカーが定める保証期間が12か月以上の場合にあっては、当該期間を保証期間とする。

8 その他


- (1) 納入物品に係る運送費及びその他の経費は、全て契約業者の負担とすること。
- (2) この仕様に疑義が生じた場合、又は記載のない細部事項若しくは軽微な変更については、消防本部担当者と協議の上、決定すること。

ホース文字記入例

ホース表側

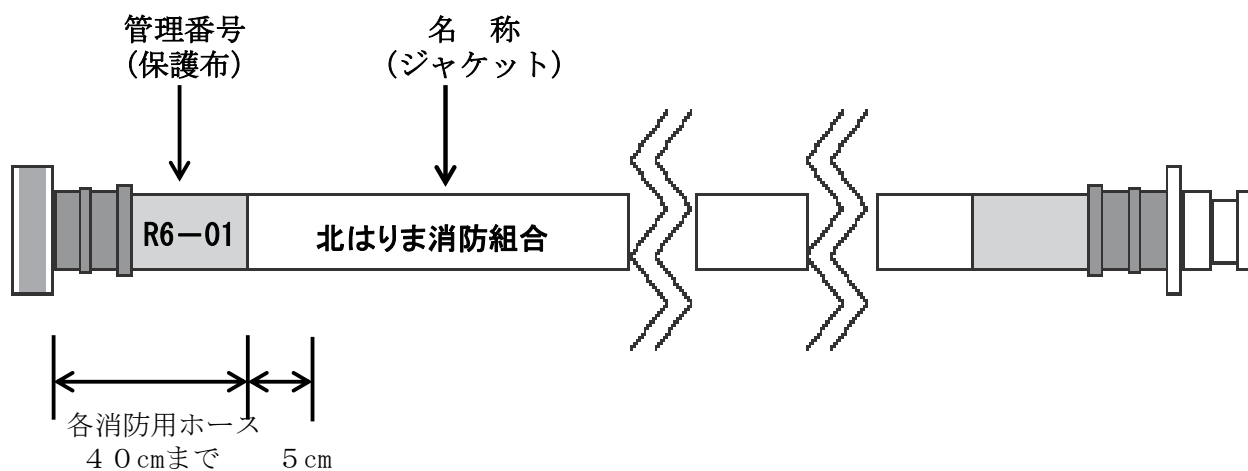

ホース裏側

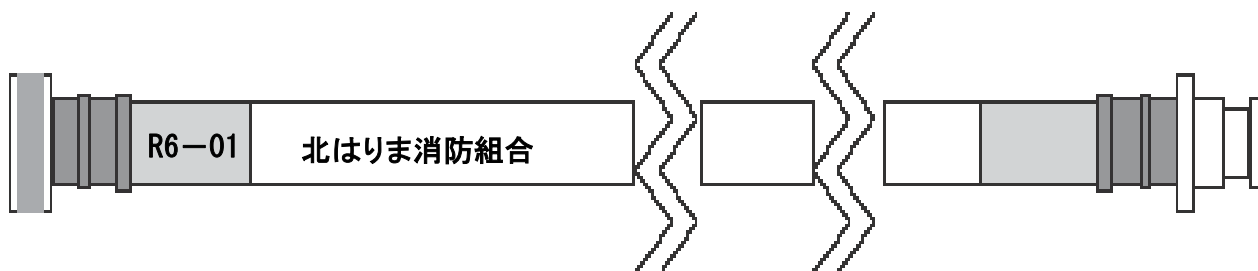

- 1 文字体
角ゴシック
- 2 文字色
黒文字
- 3 記入文字
 - (1) 管理番号「R6-●●」(位置：保護布)
 - (2) 名称「北はりま消防組合」(位置：ジャケット)
- 4 文字サイズ
5 cm×4 cmで統一すること(1文字当たり)。

購入ホース内訳表

別紙

品目	ホース指定色	保護布色	数量	記入文字内容
65mm	イエロー	オレンジ	23本	管理番号 「R6-01」～「R6-23」 名 称 「北はりま消防組合」
65mm (アラミド製)	イエロー	オレンジ	6本	管理番号 「R6-24」～「R6-29」 名 称 「北はりま消防組合」
50mm (アラミド製)	レッド	ブルー	25本	管理番号 「R6-01」～「R6-25」 名 称 「北はりま消防組合」